


Definitionen:

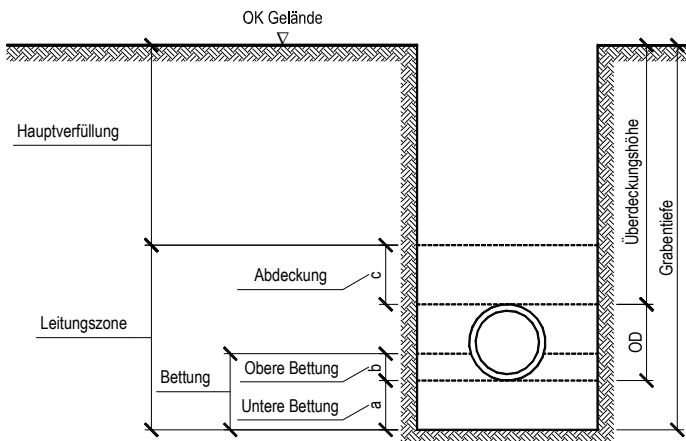

Verbau nicht dargestellt

OD - Außendurchmesser des Rohres

a - Dicke der unteren Bettungsschicht

- Wenn die Grabensohle für die Bettung der Rohre geeignet ist, wird die Grabensohle zur unteren Bettungsschicht. Wenn die Grabensohle für die Bettung nicht geeignet ist, ist die Bettungsschicht vor der Verlegung der Rohre herzustellen.

- Die Dicke der unteren Bettungsschicht a, gemessen unter dem Rohrschaft, Flanschen, Muffen, An- und Einbauten darf folgende Werte nicht unterschreiten:

- 100 mm bei $DN \leq 250$

- 150 mm bei $DN > 250$

b - Dicke der oberen Bettungsschicht

c - Dicke der Abdeckung = 300 mm

Baustoffe Bettung:

Für das Bettungsmaterial gelten die Angaben des Arbeitsblattes W 400-2.